

RAPPORTO DI PROVA

309784 / 1

Revisione: 0
Ricevimento campione: 03/05/21
Esecuzione prova: 12/05/21
Emissione rapporto: 13/05/21

MAPEI S.P.A.
VIA CAFIERO, 22
20158 MILANO (MI)
ITALIA


Denominaz.campione: ULTRACOAT HARD OIL FAST + ULTRACOAT OIL CARE PLUS

Determinazione del coefficiente d'attrito per pavimenti - Metodo B.C.R.A

Campionamento: Eseguito dal richiedente
Tipo di campione esaminato: n. 1 campione avente una superficie di dimensioni 890 mm x 915 mm
Apparecchiatura utilizzata: Tortus 3
Elemento scivolante in gomma: Shore A 95
Elemento scivolante in cuoio: Non è stata effettuata l'identificazione analitica del cuoio utilizzato.
Lunghezza di prova: 300 mm
Condizioni di prova: 20 ± 5°C
Grana carta abrasiva: Piedino in cuoio (100); piedino in gomma (400)
Campo di misura: Vedere allegati
Liquido ed agente bagnante utilizzati: Acqua demineralizzata + 0,03% in peso di Sodio Laurilsolfato.

Risultati della prova:

Elemento scivolante	Direzione di prova	Coefficiente d'attrito medio μ
Cuoio su superficie asciutta	A	0,56
	B (ort. ad A)	0,61
Gomma su superficie bagnata	A	0,66
	B (ort. ad A)	0,68



Note: Prima dell'esecuzione della prova la superficie del campione è stata pulita con un panno di carta asciutto.

Allegati: Grafici relativi alle analisi eseguite e foto.

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bullian il 14/05/21.

Il direttore
Dott. Franco Bullian
(Firma)

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA **309784 / 1 rev. 0**
Emissione rapporto: 13/05/21
Denominaz.campione: **ULTRACOAT HARD OIL FAST + ULTRACOAT OIL CARE PLUS**



- Campione analizzato e direzioni di prova -



- Vista in sezione del campione provato -


*Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Franco Bulian il 14/05/21.*

Il direttore
Dott. Franco Bulian
[Handwritten signature]


ALLEGATO: Protocollo 309784/1

Cuoio su superficie ASCIUTTA

Direzione di prova: Longitudinale (A)

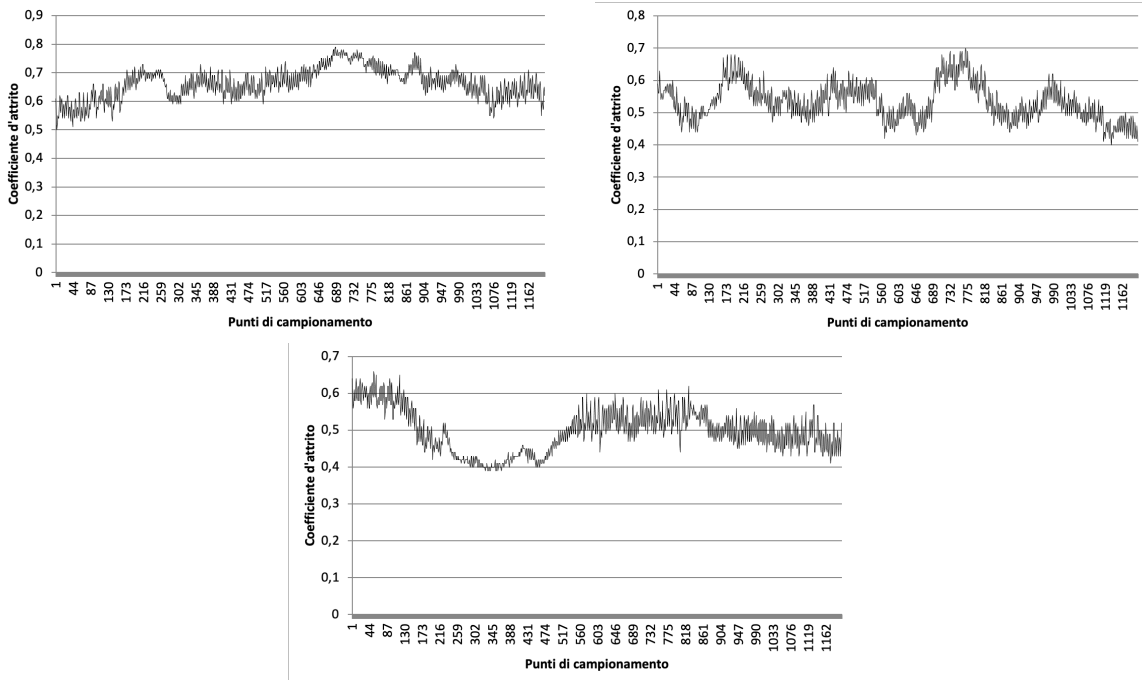




Direzione di prova: Trasversale (B)

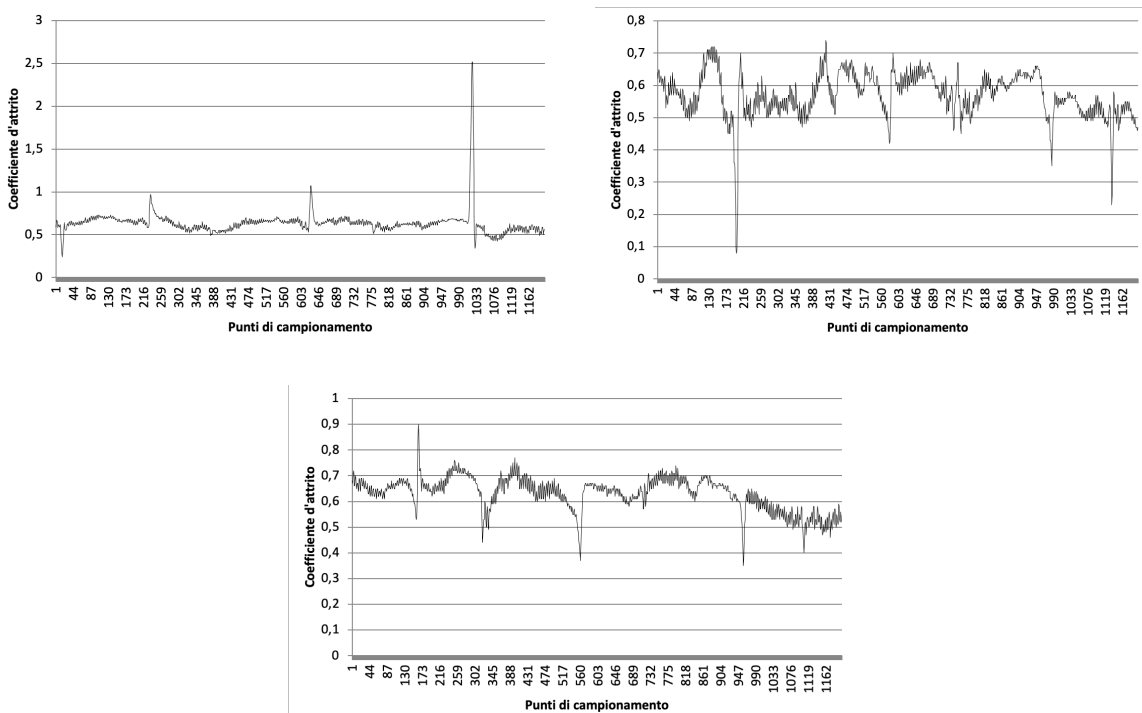

ALLEGATO: Protocollo 309784/1

Gomma su superficie BAGNATA

Direzione di prova: Longitudinale (A)

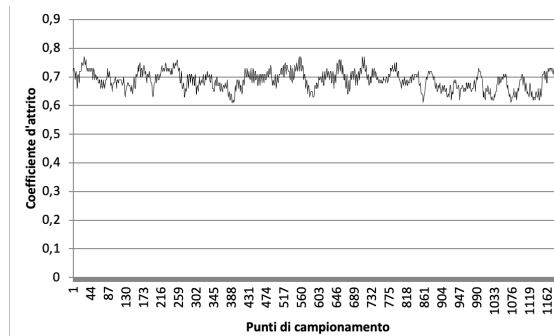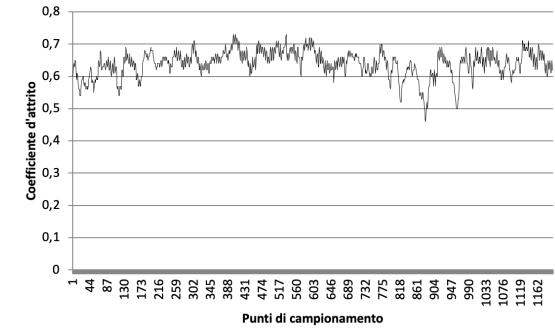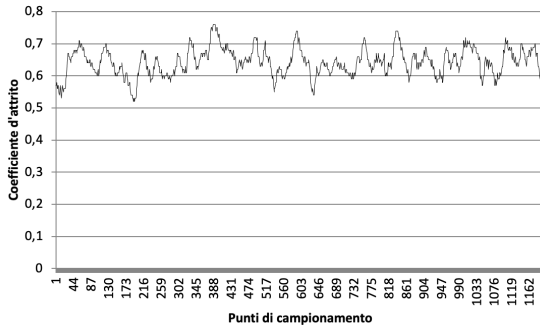

Direzione di prova: Trasversale (B)

