


Függő	Kritérium		Jelölendő alkalmazás
	Belső	Külső	
Ultra-Stop Plus	Igen	Igen	R2T szalag, 3,0 mm vastagság
Kerapoxy	Igen	Igen	R2T szalag, 3,0 mm vastagság
Kerapoxy CD	Igen	Igen	R2 szalag, 3,0 mm vastagság
Kerapoxy Design	Igen	Igen	R2 szalag, 3,7 mm vastagság
KERÁMIA VAGY GRESLEP ESETÉN			
Ragasztó	Kritérium		Jelölendő alkalmazás
Ultra-Stop S2	Belső	Külső	ogromtűk, árnyékos tok, ventilátor
Elasztopid	150 cm lapig, 150 cm lapig, 150 cm lapig, 150 cm lapig és szélesebb	150 cm lapig	
Elasztopid leír	üvegrozák ragasztása	üvegrozák ragasztása	
Kerabatic	150 cm lapig, 150 cm lapig és szélesebb	150 cm lapig	kerámiletek kivételével

38
MAPEI-MAPESEL AC LÁBAZATI HÉZAGTÖMÍTÉS
0.3 cm ÜVEGMOZAIK MEDENCEBURKOLAT
MAPEI-KERAPOXY FÜGZŐ
0.3 cm MAPEI-ELASTORAPID FEHÉR RAGASZTÓ
0.2 cm MAPEI-MAPELASTIC VÍZSZIGETELÉS MAPENET 150 ÜVEGSZÖVETHÁLÓVAL
MAPEI-MAPEBAND EASY HAJLATERŐSÍTŐ SZALAGGAL
3-30 mm PLANITOP FAST330 KIEGÉNYLÍTÉS
VÍZÁRÓ VB. SZERKEZET



ÜVEGMOZAIK MEDENCEBURKOLAT KÉSZÍTÉSE
CEMENTTARTALMÚ ALJZATRA

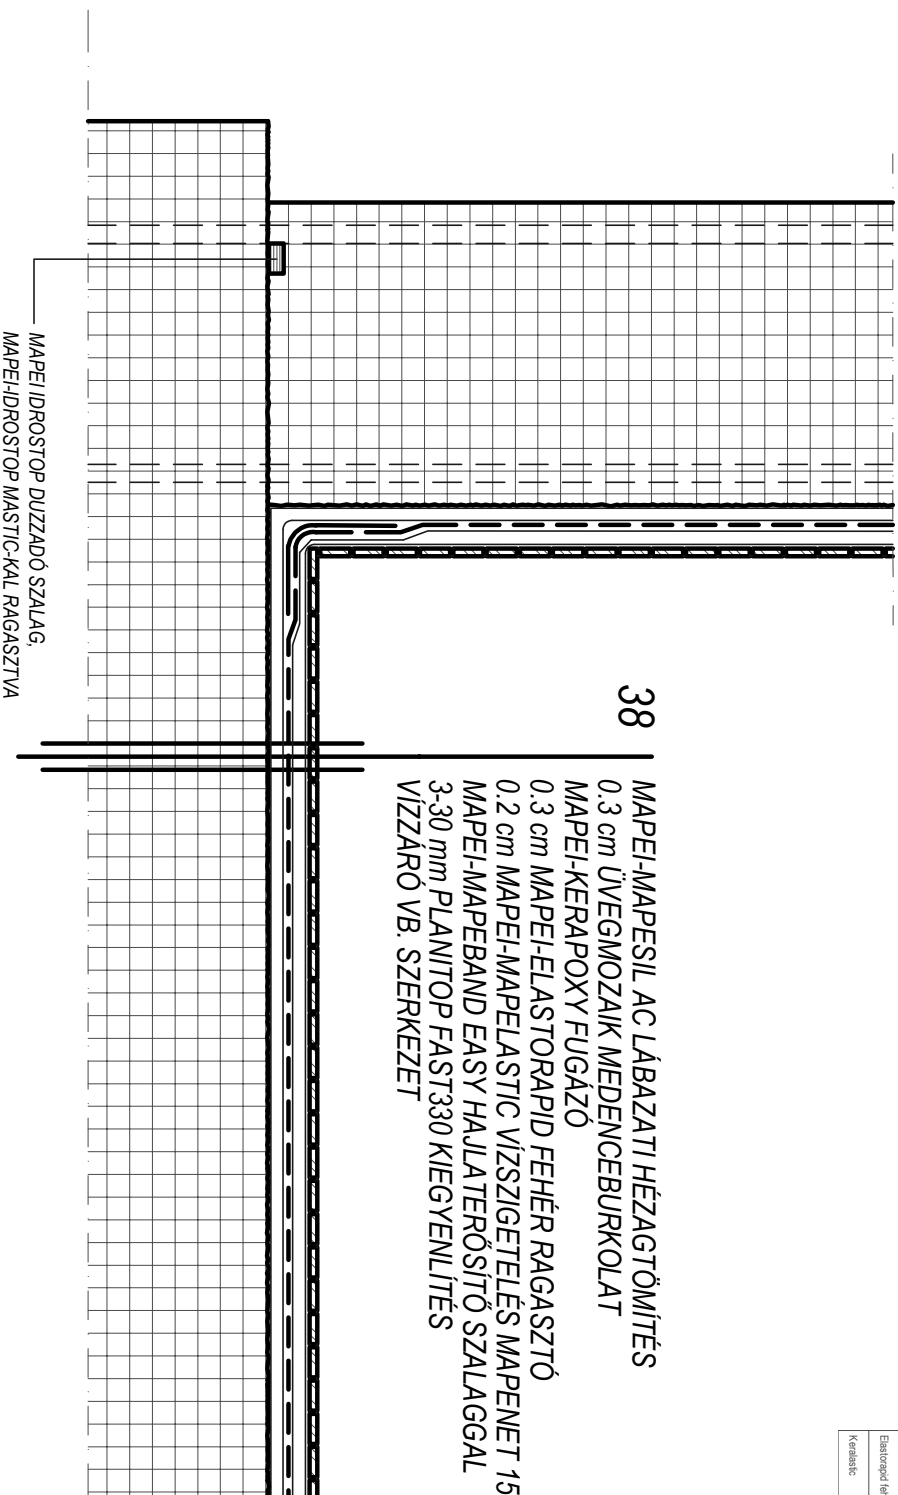